

Vi uppgraderar alla typer av utrustningar, nya som befintliga.
Med tyngdpunkt på driftsäkerhet, läckage, diffusa utsläpp, energi-
besparingar och reservdelsoptimering, allt för en bättre ekonomi & miljö.

Stockholm,
Uppsala &
Gävleborgs län

Detta blad är avsett för bl a chefer och personer inom drift- och underhåll, verkstad samt arbetsgrupper inriktade på att spara energi, vatten, miljö etc.

Detta informationsblad från Spångs ProcessTeknik riktas till våra kunder, befintliga som nya. Här väljer vi att presentera nya och förbättrade produkter inom tätningstekniken och/eller kompositbeläggning, speciella uppdrag och liknande. Vi hoppas att ni finner detta intressant och uppmanar er att ta kontakt med oss för ytterligare information.

Kontroll av flödesmätare och nya dataskyddsförordningen GDPR

Kontroll av fasta flödesmätare i Nynäshamn

Spångs ProcessTeknik har fått i uppdrag av Michael Nilsson på Nynäshamns Reningsverk att mäta och jämföra flödet hos två fasta flödesmätare i deras anläggning. Mätarna finns på inkommande och utgående ledning och jämförelsen görs med vår mobila utanpåliggande flödesmätare av märke Panametrics 878. Orsaken är den skillnad i volym som uppstår under ett dygn från de två fasta mätarna.

Den mobila flödesmätaren kopplades upp och flödet loggades under ca 20 h för att få med variationer under dygnet. De diagnosvärden som beskriver mätförhållandena för den mobila flödesmätaren var inom tillåtna gränser trots att placeringen i ena fallet till synes inte var optimal.

Det konstaterades att båda fasta flödesmätarna visar för höga värden och behöver minskas med 13% respektive 5%. Detta gör att skillnaden i volym över ett dygn minskar till ca 6% av inkommande volym. Det noterades också att då pumpningen stängs av för utgående vatten förekommer ett backflöde om ca 12 m³/h under olika lång tid trots att den fasta mätaren visar 0 m³/h även då detta backflöde förekommer, den klarar väl helt enkelt inte negativa flöden.


Information om nya dataskyddsförordningen, GDPR

Med anledning av marknadsföring, t ex detta utskick, i enlighet med nya dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla 25 maj gäller följande för utskick till dig som är vår kund: "Normalt är det okej att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till sina kunder. Men i utskicken måste det finnas möjlighet för kunden att säga nej till fler utskick. Säger en kund nej till mer marknadsföring från dig så måste du respektera kundens önskan." Detta har alltid gällt hos oss men vi hoppas givetvis att du väljer att även i framtiden få dessa korta informativa utskick på en sida!

VÅR HELHET - ER LÖNSAMHET!

Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken "Referenser".
Författare: Jonas Fors, Spångs ProcessTeknik AB.

Vänligen meddela oss om du önskar att inte erhålla detta utskick i framtiden.

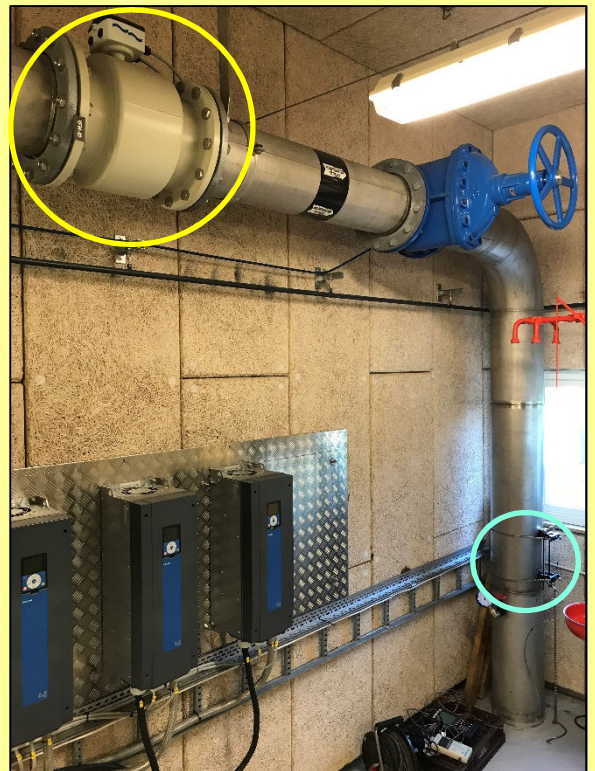

En av de två fasta flödesmätare (gul ring) som kontrollerades med vår mobila flödesmätare (turkos ring) på Nynäshamns reningsverk.